


Anlage 3

380-kV-Höchstspannungsleitung – Erdverkabelung zwischen KÜS Löchte und KÜS Diestegge – Trassenquerschnitt

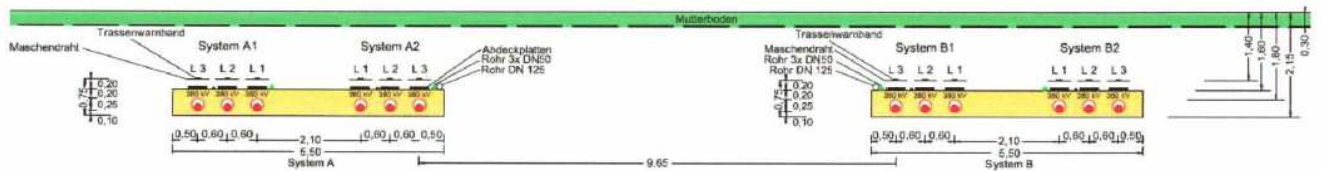

Prinzipische der Lage der Leerrohre/Erdkabel nach Abschluss der Baumaßnahme
(Detaildarstellung 1:75; Amprion GmbH, 7/2011)

Breite der Kabeltrasse einschließlich Schutzstreifen ca. 23 m

Aus: Planfeststellungsunterlagen – Umweltstudie